




KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

104-495

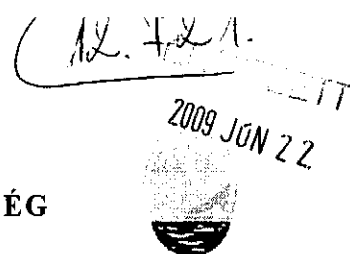

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 3871-25/2009. Tárgy: Gödöllő, Meggyes terület (Fenyvesi nagyút Jászóvár u. közötti terület) ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, esapadékvíz- elvezető hálózat – vízjogi létesítési engedély

Előadó: dr. Sztezsarán Viktória Vízikönyvi szám: 6.2/10/655
Szigeti Zoltán 6.2/F/1117
Illés Gábor 8.4/3/37

H A T Á R O Z A T

1./ Gödöllő Város Önkormányzat (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) részére a Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft. (2092 Budakeszi, Rákóczi út 55.) Pál János tervező által készített 24/2008. tervszámú 2008. novemberi dokumentációja alapján a 2./ pontban ismertetett vízellátási intézkedésekre

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ **Létesül:** Gödöllői Meggyes városrész közművesítése érdekében az alábbiak szerint:

2.1/ **Vízellátás**

A területre vonatkoztatott vízigény. 12,8 m³/nap.

Vezeték jele: 1.0 számú körvezeték

- Vezeték helye: Fenyvesi nagyút folytatása - Őz út - Viola utca.
- 444,0 fm NA 100 KM PVC (110/4,3 P-10) nyomóvezeték , P= 3-3,5 bar,
- 1 db NA 80 HAWLE földfeletti tűzcsap (Tcs-1).

Csatlakozási pontok:

- 0+000 és 0+444 szelvényben a Fenyvesi nagyút NA 200 ac nyomóvezetékéhez,
- 1 db NA 80 HAWLE földfeletti tűzcsap.

Vezeték jele: 1.1 számú átkötővezeték

- Vezeték helye: Őz utca folytatása.
- 107,0 fm NA 100 KM PVC (110/4,3 P-10) nyomóvezeték , P= 3-3,5 bar,
- 1 db végtűzcsap.

Csatlakozási pontok:

- 0+107 szelvényben a vezeték csatlakozik DN 100 HAWLE tolózáron keresztül az Őz utcában a meglévő NA 100 KM-PVC nyomóvezetékéhez,
- 0+000 szelvényben a vezeték csatlakozik a 1.0 számú vezeték 0+226 szelvényéhez.

Vezeték jele: 1.2 számú ágvezeték

- Vezeték helye: Viola út.
- 42,0 fm NA 100 KM PVC (110/4,3 P-10) nyomóvezeték , P= 3-3,5 bar,
- 1 db NA 80 HAWLE földfeletti tűzcsap (Tcs-2).

Csatlakozási pont

- 0+000 szelvényben a vezeték csatlakozik a 1.0 számú vezeték 0+340 szelvényéhez.

Vezeték jele: 2.0 számú ágvezeték

- Vezeték helye: Barackos utca.
- 155,0 fm NA 100 KM PVC (110/4,3 P-10) nyomóvezeték , P= 3-3,5 bar,
- 1 db végtűzcsap.

Csatlakozási pontok

- 0+000 szelvényben a vezeték csatlakozik DN 100 HAWLE tolózárán keresztül az Őz utcában a meglévő NA 100 KM-PVC nyomóvezetékéhez.

Ellátandó ingatlanok száma: 64 db

A csomópontok a 6. számú rajz szerint kerülnek kialakításra.

Épül összesen: 748 fm NA 100 KM PVC (110/4,3 P-10) nyomóvezeték.

Szerelvények: 5 db NA 100 HAWLE tolózár,
3 db NA 80 tűzcsap.

2.2/ Szennyvízelvezetés**1-0-0 számú szennyvízcsatorna (Tél utca folytatás - tervezett út - Őz utca - Barackos utca)**

- 553,0 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna , I= 20-100 ‰,
- 16 db beton tisztítóakna ,
- 3 db műanyag tisztítónyílás,
- 32 db NA 150 KG PVC házibekötés.

Befogadó : A Tél utca Fenyvesi nagyút meglévő csatorna 1.A jelű tisztítóaknája ,

Becsatlakozások: 0+104 , és 0+327 szelvényben becsatlakozik a csatornába a 1-2-0 számú szennyvízcsatorna.

1-1-0 számú szennyvízcsatorna (Fenyvesi nagyút)

- 106,0 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna , I= 3 ‰,
- 3 db beton tisztítóakna,
- 1 db műanyag tisztítónyílás,
- 6 db NA 150 KG PVC házibekötés.

Befogadó: Az 1-0-0 csatorna 0+000 szelvényben.

1-2-0 számú szennyvízcsatorna (Tervezett új út)

- 40,0 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna , I= 5 ‰
- 1 db beton tisztítóakna
- 4 db NA 150 KG PVC házibekötés

Befogadó: Az 1-0-0 csatorna 0+104 szelvénye.

1-3-0 számú szennyvízcsatorna (Alma utca)

- 75,0 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna , I= 3‰
- 81,0 fm D 63 KPE nyomóvezeték,
- 3 db beton tisztítóakna,
- 1 db beton szerelvényakna, \rightarrow *megnevezés*
- 10 db NA 150 KG PVC házibekötés.

Befogadó: Az 1-0-0 csatorna 0+327 szelvényben.

1-3-1 számú szennyvízcsatorna (Alma utca)

- 48,0 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna , I= 80 ‰,
- 3 db beton tisztítóakna,
- 12 db NA 150 KG PVC házibekötés.

Épül összesen:

- 822,0 fm NA 200 KG-PVC szennyvízcsatorna,
- 81,0 fm D 63 KPE nyomóvezeték,
- 26 db beton tisztítóakna,
- 1 db beton szerelvényakna,
- 4db műanyag tisztítónyílás,
- 64 db házi bekötés.

Ellátandó ingatlanok száma: 64 db

Keletkező szennyvíz mennyisége: 12,8 m³/nap.

A terület a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő Gödöllői Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területén helyezkedik el.

2.3/ Csapadékvíz elvezetés

M-15-1-0 sz földmedrű szikkasztóárok (Fenyvesi nagyút folytatás)

- 118,5 fm hosszan, esése I= - 8 ‰; rézsű. 1: 1,5 fenékszélesség: 0,4 m.

M-15-2-0 sz burkolt árok (Tél utca (folytatás-Viola utca- Őz út - Barackos út)

- 357,0 fm hosszan burkolt árok, esése I= 5-168,8 ‰; rézsű. 1: 1, fenékszélesség: 0,4 m;
- 13,0 fm (1 db) beton áteresztő D= 40 (kapubejáró);
- 48,0 fm (6 db) beton áteresztő D= 30 (kapubejáró);
- 52,0 fm (10) beton áteresztő D= 30 (kapubejáró);
- 2db tisztító ülepítőakna;
- 2 db fordítóakna;
- A Barackos utca keleti oldalán 55,0 fm szikkasztóárok: fenékszélesség: 0,4 m rézsűhajlás: 1: 1,5

Befogadó: a meglévő 15-0-0-sz. zárt beton csapadékvíz gyűjtőcsatorna Φ =60;

Bekötés szintje: 205,00 mBf.

M-15-2-1 sz burkolt árok (Tervezett új út)

- 26,0 fm hosszan, esése $I = 5 \text{ ‰}$; rézsű. 1: 1, fenékszélesség: 0,4 m;
- 7,5 fm beton áteresztő $D = 30$ (kapubejáró);

Befogadó: M-15-2-0 csatorna fordító aknája. Bekötés szintje: 211,0 mBf.

M-15-2-2 sz burkolt árok (Alma utca)

- 39,0 fm hosszan, esése $I = 30 \text{ ‰}$; rézsű. 1: 1, fenékszélesség: 0,4 m;
- 8,0 fm beton áteresztő $D = 30$ (kapubejáró);

Befogadó: M-15-2-0 csatorna fordító aknája. Bekötés szintje: 227,30 mBf.

Végző befogadó: a 15-0-0 sz. csapadékcsatornán keresztül a Besenyői-patak.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2011. június 30 -ig érvényes.

Az érvényességi idő meghosszabbítása előbbi időpont lejártá előtt a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

- A munkálatok megkezdését és befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell jelenteni.
- A műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Felügyelőséget.
- A közcsatornába vezetett kommunális szennyvíz minősége nem haladhatja meg a „vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklet „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén”-re vonatkozó küszöbértékeket.
- Az üzemeltetés megkezdése előtt, a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló, módosított 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
- A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedélyem a megépítendő vizilétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.
- A vezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a vonatkozó szabvány szerinti védőtávolságot és csővédelmet biztosítani kell.
- Az építkezés során keletkező hulladékok kezelését az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályozza.
- Amennyiben a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő bármely hulladékfajta esetén keletkező hulladék mennyisége eléri a megadott küszöbértéket, az üzemeltetési engedély kérelemmel együtt a rendelet mellékletét képező építési/bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását a Felügyelőségre be kell nyújtani.
- A földmunkák végzése alatt esetlegesen tapasztalt talaj- és/vagy talajvíz szennyeződés esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Felügyelőséggel kell jóváhagyni, illetve engedélyeztetni.
- A földmunkák során kitermelt anyagok szennyezettségük mértékétől függően helyezhetők el.
- A munkálatok során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait.

- A közcsonna üzemeltetőjének hozzájáruló nyilatkozatában tett kikötéseit maradéktalanul be kell tartani.
- A kivitelezés megkezdése előtt a meglévő, befogadó Φ 60 zárt csapadékcsonna kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.
- Az építési munkálatokat környezetszennyezést kizáró módon kell végezni, fokozottan kell ügyelni arra, hogy az építési munkák során felszín alatti víz és talajszennyezés ne következhesse be.
- Az építési munkákat úgy kell végezni, hogy a talajvíz szintjét káros mértékben ne változtassák meg, és az áramlási viszonyokat ne károsítsák.
- A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz esetleges szennyezettségének észlelése esetén, valamint a kockázatos anyagokkal kapcsolatban a vonatkozó felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr.) szerint kell eljárni.

4.1/ A nemzeti hírközlési szakhatóság előírásai:

- Az építményeket és azok részeit a rendeltetési céljuknak megfelelően kell megvalósítani úgy, hogy ne akadályozzák a szomszédos építmények zavartalan, rendeltetésszerű használhatóságát.
- Ha a nyomvonal jellegű építmény létesítése, üzembe helyezése, korszerűsítése más nyomvonal jellegű építményt keresztez, vagy megközelít (a továbbiakban együtt: keresztez) az építető vagy üzemeltető (a továbbiakban együtt: fenntartó) a többi keresztezett nyomvonal jellegű építmény fenntartóját előzetes egyeztetés céljából megkeresi.
- Az egyeztetésnek olyan időben kell megtörténnie, hogy a keresztezéssel összefüggő munkálatok végzése összehangolt legyen. (A nyomvonal jellegű építményt keresztező építmény fenntartója gondoskodik a keresztezett nyomvonal jellegű építmények fenntartóinak értesítéséről már a tervezéshez szükséges előmunkálatoknál is).
- A munkálatok összehangoltsága érdekében a tervező által érintettnek minősített hírközlési építmények fenntartóival folytatott egyeztetések előírásait be kell tartani a következők szerint:
 - Invitel Zrt.
 - RubiCom Zrt.
- Az egyeztetések során rögzítettek a tervdokumentáció részét képezik és a tervezett tevékenység szabályos végzése kötelező feltételének tekintendők.

4.2/ Az építésügyi szakhatóság előírása:

Az építető köteles:

- a telepítési területet rendeltetésszerűen felhasználni a „Gödöllő. Meggyes városrész (Fenyvesi nagyút, Jászóvár utca közötti terület) víziközművek létesítése” c. módosított vízjogi engedélyezési tervdokumentáció (tervező: Hidrokultúra Kft. Tsz.: 24/2008.) alapján,
- a terv kivitelezési és környezetvédelmi előírásait betartani,
- a megvalósulási tervet – lehetőleg digitális formában is - a Gödöllői Polgármesteri Hivatalnak (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) megküldeni.

4.3/ A közegészségügyi szakhatóság előírásai:

- Vízvezeték építéséhez csak olyan anyagok használhatók, melyeket a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet értelmében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyilvántartásba vett.
- Az ivóvízvezeték használatba vételéhez a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírása szerinti, megfelelő minőségű vízminta eredmény szükséges.
- Az építkezés során sérült ivóvízvezeték csak negatív vízvizsgálati eredmény után vehető ismét birtokba.
- Az építkezés során keletkezett nem veszélyes hulladék gyűjtéséről és rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.

Az engedélyben a gyártmányokra való hivatkozás a feladat egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ezek a nevesített gyártmányok (technológiák, berendezések, típusok, gépek, stb.) az engedélyben kiírtakkal mértékadó jellemzőikben teljes mértékben egyenértékű, az adott rendszert és annak hatékonyságát hátrányosan nem befolyásoló, más gyártmányokkal – felelősség vállalás mellett – helyettesíthetők. (A közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. tv. 58 § (7) bekezdése értelmében.)

Tájékoztatásul közlöm, hogy a terület szennyeződés - érzékenysége - a Fvr. 2. számú melléklete alapján felszín alatti víz állapota szempontjából **fokozottan érzékeny**.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 216 000 Ft.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 108 000 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell befizetni.

INDOKOLÁS

A tervező az engedélyes megbízásából e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási létesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- az engedélyes megnevezését, címét, valamint megbízását, mely szerint a tervező a nevében eljárhat,
- az engedélyezési tervek öt példányát, a tervezői jogosultság igazolását a mérnökkamarai kódszám alapján (**Pál János 13-5851**),
- az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Gödöllő 4654, 4426/2, 4655, 4657/10, 4659/1, 4656/11, 4657/1, 4657/7, 4658/7, 4658/10, 4659/4, 4660/3, 4661/3, 4662/4,),
- Gödöllő Város Jegyzőjének 111/386-2/2009. számú közútkezelői hozzájárulását,
- Gödöllő Város Önkormányzatának 111/386-4/2009. számú üzemeltetői nyilatkozatát
- Gödöllő Város Önkormányzatának 111-386-3/2009. tulajdonosi hozzájárulását,
- az érintett közművek kezelőinek hozzájárulását (Invitel Zrt., RubiCom Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.)

A jelenleg felújítás alatt álló K-i vízbázis védőidoma 300 m-re É-ra húzódik, a védőterület a kutak körül 10 m-re kiválasztott ingatlan, így a csatornázás, vízelvezetés vízbázis védőterületet nem érint.

A Fvr. 8. §-a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának HB-13.856-4/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Szakhatósági hozzájárulásom feltételei a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet – továbbá az utóbbi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján kiadott 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közlemény a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről – tartalmán alapulnak. Az MSZ 7487 iránymutató nemzeti szabvány.

Szakhatósági feladatomat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94. § (1) bekezdése, valamint 167. § (1), (2) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdés alapján, valamint a közreműködést igénylő ügyben érintett hatóság eljárására vonatkozó jogszabály előírásaira is figyelemmel láttam el.,

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete 2691-4/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

Gödöllő Város Jegyzője 104-495-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A tervezett építési munka Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában lévő területeket érint 4654, 4426/2, 4655, 4657/10, 4659/1, 4656/11, 4657/1, 4657/7, 4658/7, 4658/10, 4659/4, 4660/3, 4661/3, 4662/4 hrsz-ú ingatlanok). A 14029 hrsz. ingatlan nem Gödöllő Város Önkormányzata tulajdonában van. A tervezett terület-felhasználás ellen városrendezési szempontból kifogás nem merül fel. Szakhatósági állásfoglalásom egy évig érvényes, Ezen állásfoglalás építési munkára nem jogosít, nem menti fel a beruházót a külön jogszabályok szerint, a beruházás megvalósításához szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.”

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 460/1563/1/2009. számú levelében tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a tárgyi beruházással örökségvédelmi érdekeket nem érint, ezért a Hivatal a 173/2008. (VI. 30.) Korm. rendelettel módosított 308/2006. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem minősül szakhatóságnak. az eljárásban nem vesz részt szakhatóságként.

Egyúttal tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy, ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. Mindemellett értesíteni kell a területileg illetékes Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát (2000 Szentendre, Fő tér 6.).

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45. § (1)-(2) bekezdése és 72. §-a alapján az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a határozatba foglaltam, ellenük külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.


Az igazgatási és szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. mellékletének 20. 5. 1. pontja alapján állapítottam meg. A szolgáltatási díjat kérelmező lerotta (KTVF: 3871-18/2009. számon iktatva, számlaszám: KI-926/2009.).

A jogorvoslati jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapozza meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmény megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.) előírtaknak. A vízi létesítmények megépítését a Vgt. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély érvényességi idejének meghosszabbítása az R. 3.§ (7) bekezdése alapján kérhető.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.

Budapest, 2009. június 16.

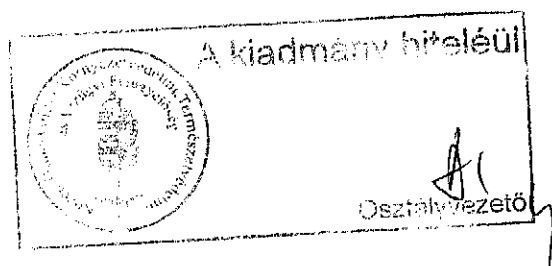

Gyapjas József
igazgató
megbízásából:

Tolcsvai Rózsa s. k.
igazgatóhelyettes

Kapja:

Ügyintézői utasítás szerint.